

TVIRTINU: UAB "Ukmergės šiluma" direktorius Vydas Palėny
 2017 m. 08 mėn. d.




UTENOS TERITORINIS SKYRIUS
 Valstybinės Energetikos Inspekcijos Utenos teritorinio skyriaus vedėjas Vasilijus Popovas
 2017 m. 09 mėn. d.



UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

2017/2018 m. šildymo sezono „Šilo“ katilinės aptarnavimo zonos šilumnešio temperatūrų grafikas šilumos punktuose

Lauko oro temperatūra °C	Paduodama °C	Grįžtama °C	Leistina nuokrypa %
10	70	40	5
9	70	40	5
8	70	40	5
7	70	40	5
6	70	40	5
5	70	40	5
4	70	40	5
3	70	40	5
2	70	40	5
1	70	40	5
0	70	40	5
-1	71	40,5	5
-2	71	40,5	5
-3	72	41	5
-4	72	41	5
-5	73	42	5
-6	73	42	5
-7	74	43	5
-8	75	44	5
-9	76	44,5	5
-10	77	44,5	5
-11	78	45	5
-12	79	45	5
-13	80	45,5	5
-14	81	45,5	5
-15	82	46	5
-16	83	46,5	5
-17	84	47	5
-18	85	47,5	5
-19	86	48	5
-20	86	48	5
-21	87	48	5
-22	87	48	5
-23	87	48	5

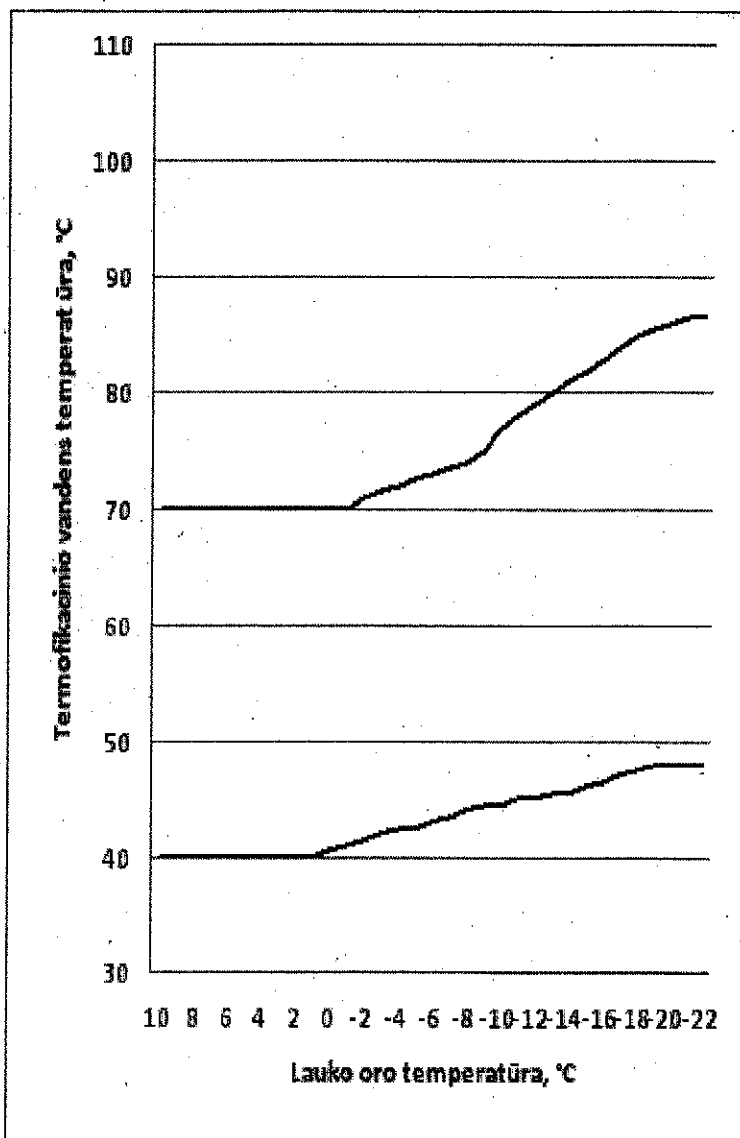

Sudarė: vyr.inžinierius

Gimantas Bernotas