

TVIRTINU: UAB "Ukmergės šiluma" direktorius Vydas Baleris

UAB "Ukmergės šiluma" savivaldybės administracijos direktorius Vidas Jackūnas

Valstybinės Energetikos Inspekcijos Utenos teritorinio skyriaus vedėjas Vasilijus Popovas

2017m. 08 mėn 25 d.

2017m. 08 mėn 25 d.


2017m. 09 mėn 11 d.

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

2017/2018 m. šildymo sezono katilinės RK-2 Klaipėdos g.5a aptarnavimo zonos

šilumnešio temperatūrų grafikas šilumos punktuose

Lauko oro temperatūra °C	Paduodama °C	Grijtama °C	Leistina nuokrypa %
10	70	41	5
9	70	41	5
8	70	41	5
7	70	40	5
6	70	40	5
5	70	40	5
4	70	39	5
3	70	39	5
2	70	39	5
1	70	39	5
0	70	39	5
-1	70	39	5
-2	71	40	5
-3	71	40	5
-4	71	40	5
-5	72	41	5
-6	73	42	5
-7	74	43	5
-8	75	44	5
-9	76	44,5	5
-10	77	44,5	5
-11	78	45	5
-12	79	46	5
-13	80	46	5
-14	81	47	5
-15	82	47	5
-16	83	48	5
-17	83	48	5
-18	84	48,5	5
-19	85	49	5
-20	85	49	5
-21	86	50	5
-22	86	50	5
-23	87	51	5

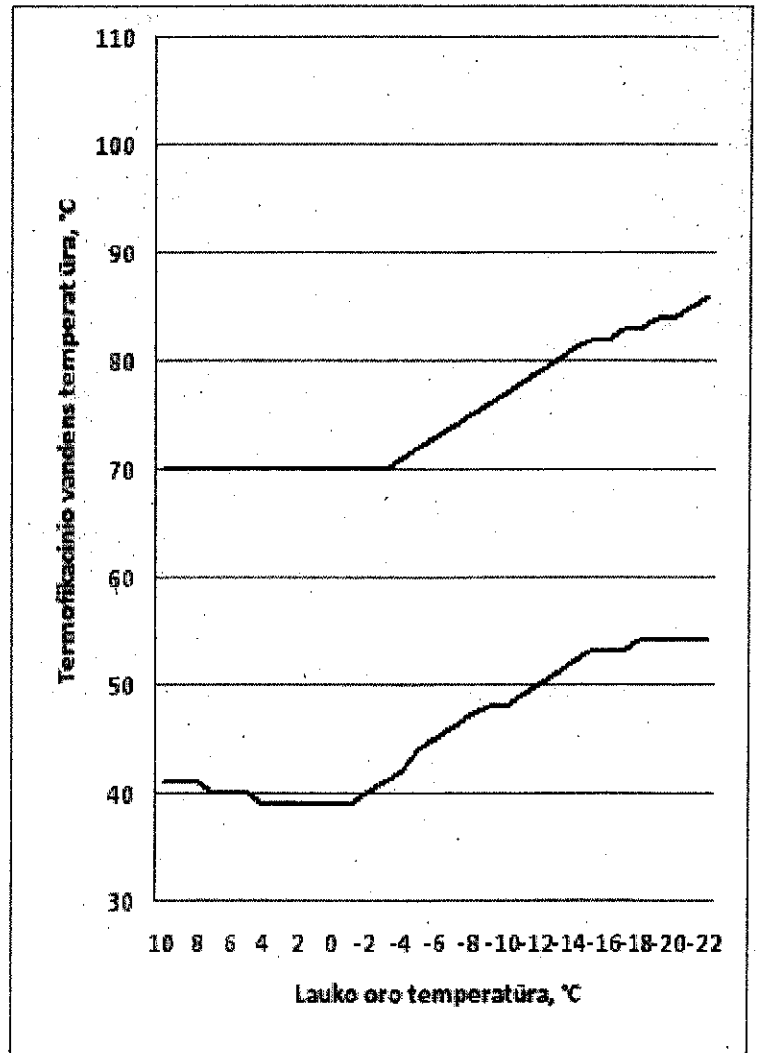

Sudarė: vyr. inžinierius

[Handwritten signature]

Gimantas Bernotas