

TVIRTINU:

UAB "Ukmergės šiluma" direktorius

Vydas Palčyskas

2017m. 08 mėn. d.



TVIRTINU:

Ukmergės raj. savivaldybės administracijos direktorius

Vytautas Jackūnas

2017m. 08 mėn. d.



TVIRTINA:

Ukmergės raj. savivaldybės Energetikos Inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas

Vasilius Popovas


2017m. 09 mėn. d.

### UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

2017/2018 m. šildymo sezono katilinės RK-3 Vilniaus g. 89c aptarnavimo zonos šilumnešio

temperatūrų grafikas šilumos punktuose

Lauko oro temperatūra °C	Paduodama °C	Grijtama °C	Leistina nuokrypa + %
10	70	40	5
9	70	40	5
8	70	40	5
7	70	40	5
6	70	39,5	5
5	70	39,5	5
4	70	39,5	5
3	70	39,5	5
2	70	39,5	5
1	71	40	5
0	71	40	5
-1	73	40,5	5
-2	75	41	5
-3	77	41	5
-4	79	41,5	5
-5	80	42	5
-6	81	42,5	5
-7	83	43	5
-8	84	44	5
-9	85	44,5	5
-10	87	45	5
-11	88	45,5	5
-12	88	45,5	5
-13	88	45,5	5
-14	89	46	5
-15	89	46	5
-16	89	46	5
-17	90	46,5	5
-18	90	46,5	5
-19	90	46,5	5
-20	92	47	5
-21	92	47	5
-22	92	47	5
-23	92	47	5

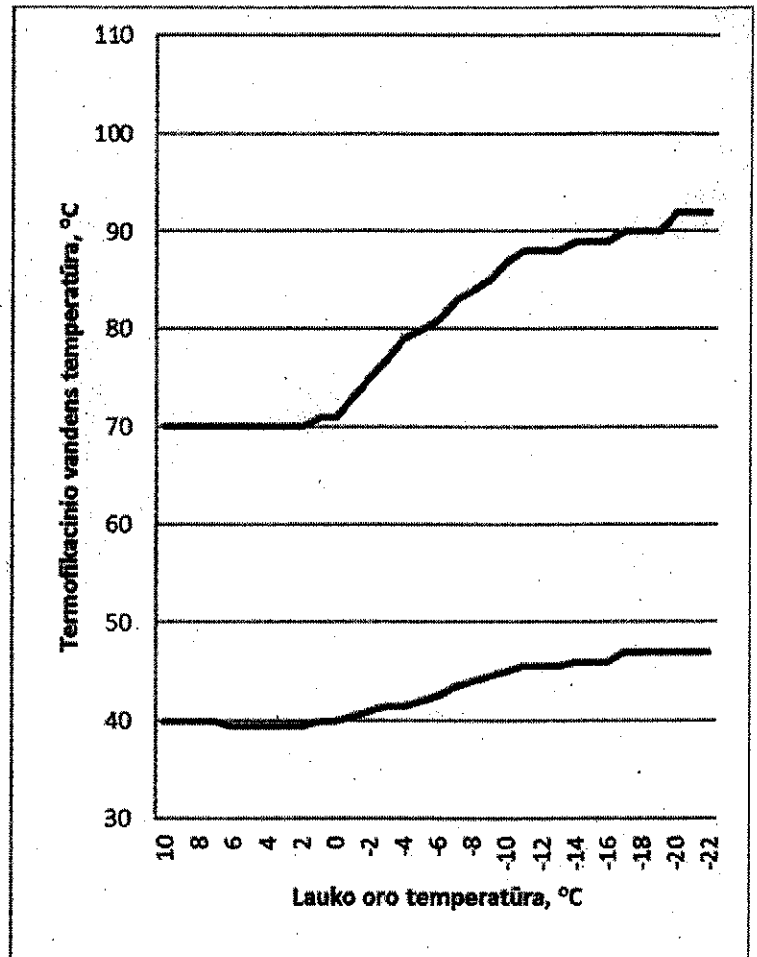

Sudarė: vyr. inžinierius



Gimantas Bernotas